

7/5
6K-7

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

SAYI : B050MAH065000/ 25265
KONU: 7/5 Yazılı soru önergesi

22/4/2007

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


İLGİ: a) TBMM Başkanlığının 14/08/2007 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4-58309 sayılı yazısı.
b) Başbakanlığın 22/08/2007 tarih ve B.02.KKG.0.12/106-3/3236 sayılı yazısı.

Ankara Milletvekili Sayın Yılmaz ATEŞ'in 7/5 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Ankara Valiliği kanalıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan ilgi yazı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.

Ayrıca; 13 üncü soru ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 25/07/2007 ve 03/09/2007 tarihlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ.Melih GÖKÇEK ve diğer belediye görevlileri hakkında Ankara'daki su sorunuyla ilgili çeşitli iddiaları içeren yazılarının, yapılacak işlemlere esas olmak üzere ön araştırma yapılarak Valilik görüşü şeklinde Bakanlığımıza bilgi verilmesi için Ankara Valiliğine intikal ettirildiği,

Anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.



Beşir ATALAY
Bakan

E K İ : 3

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Başkanlığına

Bilgi :
Başbakanlığa

T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

ÇOK ACELE
GÜNLÜDÜR

SAYI : B054VLK4060700 – 13-

...../09/ 2007


KONU : 7/5 Esas No'lu
yazılı soru önergesi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İLGİ: 31.08.2007 gün ve 21557 sayılı yazınız.

Ankara Milletvekili Sayın Yılmaz ATEŞ'in "7/5 Esas Nolu yazılı soru önergesine ilişkin" Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan 12.09.2007 gün ve 319 sayılı cevabi yazı ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

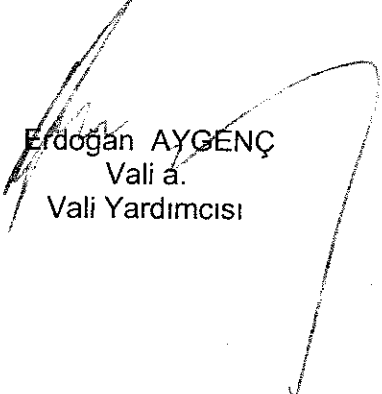
Erdoğan AYGENÇ
Vali a.
Vali Yardımcısı

EKİ: 5

- Karşılık Yazılarda İlgili Yazılması
- Fax No : 306 66 75



T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GENEL SEKRETERLİK

Sayı : 06.BBB.02-2007/319
Konu :

Tarih: 12.09/2007

T.C.
ANKARA VALİLİĞİNE
(İl Mahalli İdareler Müdürlüğü)

İLGİ : 31.08.2007 tarih B054VLK4060700-13-2568 sayılı yazınız.

İlgi yazını ekinde gelen Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in 7/5 Esas Numaralı yazılı soru önergesine cevabımız aşağıda verilmiştir.

1-) 1990 yılında yapılan sayımda Ankara'nın nüfusu 3.236.378 kişi, 1997 yılında 3.631.612 kişi, 2000 yılında ise 4.007.860 kişidir (kırsal kesim dahil) EK:1

2-) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Melih GÖKÇEK 1994 yılında göreve gelmiş olup, yıllar itibarıyla şehrimize su veren Barajlardaki kullanılabilir su miktarını gösterir tablo (ölü hacim hariç) yazımız ekinde gönderilmiştir. EK:2
Su azlığı Barajlarımızda alınan tedbirlerle ilgili olmayıp kuraklık sebebiyledir.
1991 yılında kullanılabilir su miktarı 210.785.000 m³ 'dür.

3-) 2004-2006 yılları arası ASKİ imkanları ile Kavşakkaya Barajı yapılmıştır. Maksimum su tutma kapasitesi 90.540.000 m³ 'dür. 2007 yılı itibarıyla su tutmaya başlamıştır.

4-) 04.09.2007 tarihi itibarıyla toplam su hacmi 229.929.000 m³ 'dür. (ölü hacim dahil)

5-6) Belediye tankerlerle su satmamıştır. Belediye tanker alım ihalesi yapmış olup DMO'dan alınmıştır. DMO'nun sahibi devlettir.
50 adet tanker alınmış olup fiyatı 159.500 YTL'dir.

7-) Belediye herhangi bir tanker kiralamamıştır.

8-) Belediye aldığı tankerleri park ve yeşil alan sulaması için kullanmamıştır.

9-) Su satışları için uyulacak fiyat Belediye Meclisinin 18.05.2007 tarih 1358 kararı ile ASKİ Genel Müdürlüğü yetkili kılınmıştır. ASKİ Genel Müdürlüğünün almış olduğu karar ekte sunulmuştur. (EK:3)

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü
EVRA
Tarih: 12.09.2007
Sayı: 2636


10-) Belediye Tankerleri suyu hastane ve kamu kuruluşlarına göndermekte olup, su İvedik Tesislerinden alınmakta ve sürekli kontrol altında tutulmaktadır. 05.09.2007 tarihli su analiz raporu örnek olarak ekte verilmiştir. (Ek:4)

11-) Boruların patlaması sonucu boşa giden su yaklaşık 30000 m³'dür.

12-) Şu anda Ankara'ya kesintisiz su verilmektedir.

13-) Ankara'ya kesintisiz su verildiği takdirde 5 aylık su vardır. (yağış almaması halinde) Borulardaki patlama olayları olmasa su kesintilerinin devamı Ankara yararınadır. Bu arada boru patlamalarında kasıt ve sabotaj ihtimali yüksek olduğu idarede yoğun bir kanaate sahiptir.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

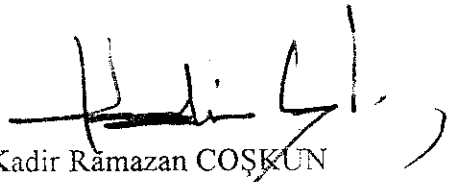

Kadir Ramazan COŞKUN
Başkan a.
Genel Sekreter

3- İllere göre şehir ve köy nüfusu ve yıllık nüfus artış hızı (deva)

İller	Sayım yılı						Yıllık
	1990 (1)			2000			
	Toplam	Şehir	Köy	Toplam	Şehir	Köy Toplam	
Toplam	56 473 035	33 656 275	22 816 760	67 844 903	44 109 336	23 735 567	18,34
01 . Adana	1 549 233	1 125 149	424 084	1 854 270	1 400 523	453 747	17,97
02 . Adıyaman (2).....	510 827	222 102	288 725	623 811	338 939	284 872	19,98
03 . Afyon (2).....	738 979	306 209	432 770	812 416	371 868	440 548	9,47
04 . Ağrı (2).....	437 093	158 758	278 335	528 744	252 309	276 435	19,03
05 . Amasya (2).....	359 265	162 343	196 922	365 231	196 621	168 610	1,65
06 . Ankara (2).....	3 236 378	2 836 802	399 576	4 007 860	3 540 522	467 338	21,37
07 . Antalya	1 132 211	602 194	530 017	1 726 205	933 847	792 358	42,16
08 . Artvin (2).....	212 833	66 097	146 736	191 934	84 198	107 736	-10,33
09 . Aydın	824 816	384 711	440 105	953 006	494 212	458 794	14,44
10 . Balıkesir (2).....	974 274	468 758	505 516	1 076 347	577 595	498 752	9,96
11 . Bilecik (2).....	175 797	90 471	85 326	194 326	124 380	69 946	10,02
12 . Bingöl	249 074	86 648	162 426	255 395	124 311	131 084	2,51
13 . Bitlis (2).....	330 115	144 029	186 086	388 678	220 402	168 276	16,33
14 . Bolu (2).....	282 919	107 551	155 368	270 654	142 685	127 969	2,90
15 . Burdur (2).....	254 899	129 112	125 787	256 803	139 897	116 906	0,74
16 . Bursa	1 596 181	1 153 007	443 154	2 106 667	1 616 649	490 038	27,74
17 . Çanakkale (2).....	432 283	168 629	263 634	464 975	215 571	249 404	7,29
18 . Çankırı	246 344	104 132	145 212	269 579	139 761	129 818	7,80
19 . Çorum (2).....	608 660	254 272	354 388	597 065	311 397	285 668	-1,92
20 . Denizli	750 882	337 416	413 466	843 122	410 776	432 346	11,58
21 . Diyarbakır	1 096 447	595 440	501 007	1 364 209	818 396	545 813	21,84
22 . Edirne	404 599	210 421	194 178	402 606	230 908	171 698	-0,49
23 . Elazığ	498 225	274 045	224 180	572 933	366 839	206 094	13,97
24 . Erzincan	399 251	144 144	155 107	315 806	171 621	144 185	5,38
25 . Erzurum	848 201	400 983	447 218	942 340	555 515	376 824	10,52
26 . Eskişehir (2).....	641 301	477 436	163 865	706 009	557 078	148 931	8,61
27 . Gaziantep	1 012 266	738 311	272 155	1 293 849	1 019 700	275 149	24,72

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BARAJLAR VE ANA İSALE HATLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

YILLAR	KULLANILABİLİR REZERV (M3)
1994	149.185.000
1995	28.500.000
1996	180.243.000
1997	224.046.000
1998	330.294.000
1999	378.551.000
2000	360.418.000
2001	384.623.000
2002	340.267.000
2003	418.748.000
2004	336.223.000
2005	373.497.000
2006	352.141.000
2007	157.561.000

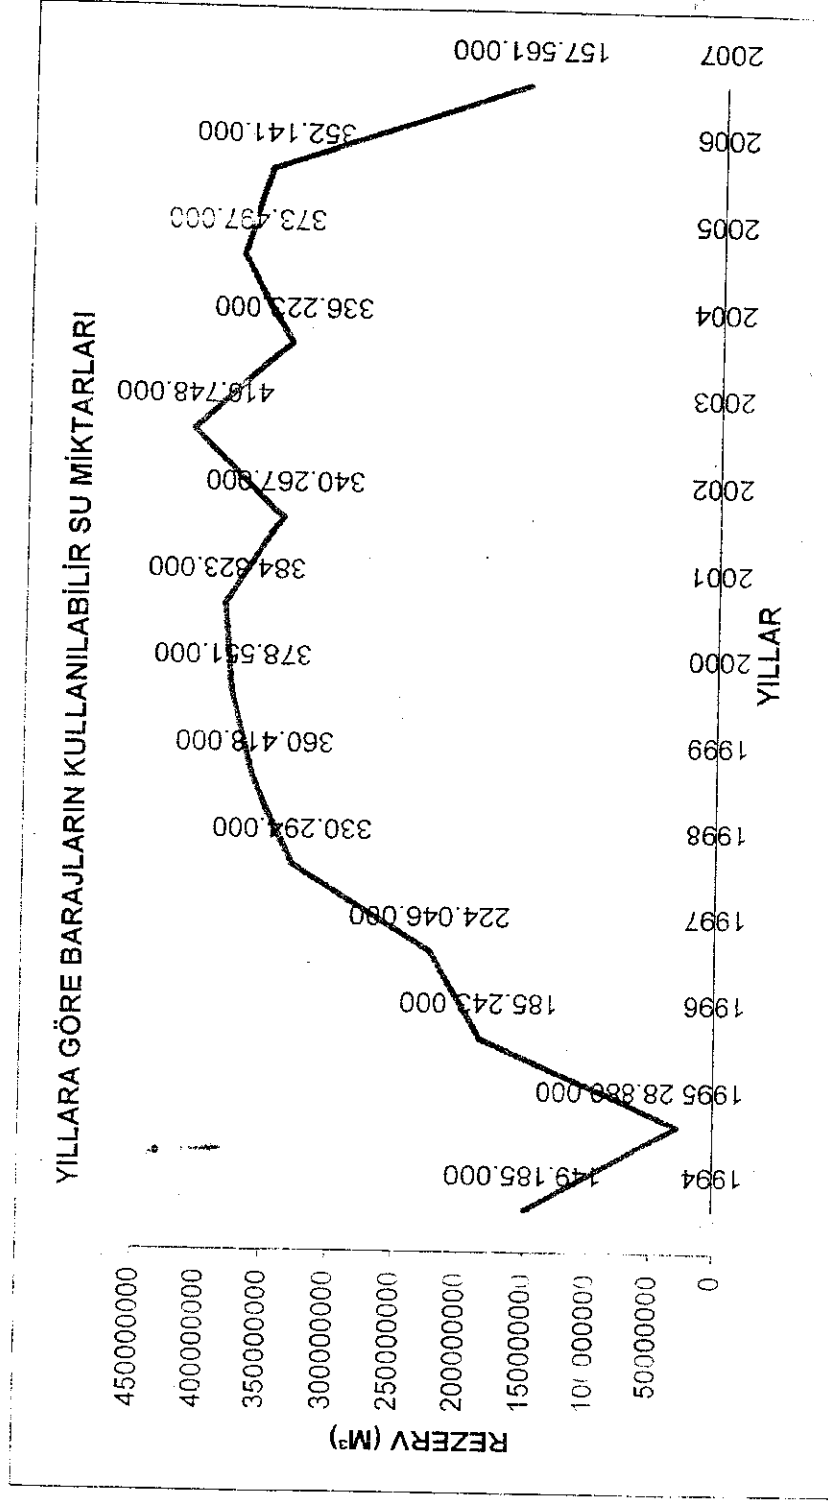

1 OCAK İTİBARIYLA KULLANILABİLİR NET SU MİKTARLARI

8218

31-5-2007

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ: 18.05.2007 tarih ve 1358 nolu Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı.

Baraj havzalarındaki suyun azalması, küresel ısınma nedeni ile doğacak su sıkıntısını önleyebilmek amacı ile ilçe Meclis Kararı ile aşağıda belirtilen tedbirler alınmıştır.

Bu nedenle,

1-Su kesintisi miktarının ve süresinin ne kadar olacağının Genel Müdürlüğümüz Yönetim Kurulunun belirlemesine,

2-Büyükşehir Belediyesi, ilçe ve ilk kademe Belediyelerinin 20.05.2007 tarihinden itibaren park ve bahçelerini ASKI'den alınmak kaydıyla içme suyuna elverişli olmayan kuyulardan temin edeceği suları su tankerleri ile yapmasını, kesinlikle şebeke suyu kullanmamasına,

3-Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde tüm yeşil alanların tanker suları ile sulanmasına,

4-Genel Müdürlüğümüz ve DSI dışında hiçbir şekilde yeni sondaj kuyusu açılmamasına,

5-Araç yıkama iş yerlerinin kuyu suyu veya tankerle getirecekleri kuyu suları ile araç yıkama yapmasına müsaade edilmesine, araç yıkama iş yerlerinin Zabıta ve Genel Müdürlüğümüz Ekipleriince kontrol edilmesine,

6-Hortumla araç, bahçe vb. eşyaları yıkayanlar, Zabıta ve Genel Müdürlüğümüz Ekipleriince kontrol edilmesine, ve cezai işlem için Büyükşehir Zabıta ile irtibata geçilmesine,

7-Genel Müdürlüğümüz tarafından halkı uyaran ilanlar yapılmasına şehir içinde yaygın araçları ile abonelerin uyarılmasına,

8-Şebeke suyu içinde meydana gelebilecek arızalara anında müdahale etmek amacıyla gerekli acil ekiplerin hazır bulundurulmasına,

9- Kendi tankeri ile dolun yerlerinden 1 ton su alma bedelinin 5 YTL. olmasına, tanker ile arıtılmamış 1 ton su taşıma bedelinin 10 YTL (KDV Hariç) olması (EK-1), arıtılmış 1 ton su taşıma bedelinin 15 YTL (KDV Hariç) olmasına, (EK-1)

Özellikle tasarruf tedbirlerinin uygulanması amacı ile Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, ilçe Belediyesi Zabıta Ekipleri, ve İdaremiz Kontrol Ekiplerinin koordineli çalışmasına, bu hususların gözetilerek karara bağlanması için Yönetim Kurulu'na havalesi husus mu Olur'larmıza arz ederim.

Yazın Görüşle Arz ederim

23.05/2007

Bülent TORUN

Genel Müdür Yardımcısı

Yalın KILIÇ

Su ve Kanı İşletme

Başkanı

29.05/2007

Genel Müdür



SU ANALİZ RAPORU

Numune - 1	: Farmanlanmış Hamsa	Rapor No.	: 5170
Numune - 2	: İvedik Çıkış	Rapor No.	: 5172
Numune Tarihi	: 05/09/2007	Rapor Tarihi	:
Numuneyi Alan	: Hasan Hüseyin YILMAZ (Lab. Numune Elemanı)		

PARAMETRELER	ANALİZ METODU	NUMUNE SONUCU 1	NUMUNE SONUCU 2	Sağ. Bak. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Değerleri
Renk (Pt-Co Birimi)	Standard Methods	5	< 5	Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok
Bulanıklık (NTU Birimi)	Standard Methods/İS 266	5,04	0,4	1,0
Koku	Standard Methods	Yok	Yok	Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok
Tat	Standard Methods	Normal	Normal	Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok
Bakiye Klor (mg/l)	Standard Methods/İS 266	--	1,0	Üç Nuktada 0,5
pH	Standard Methods/İS 266	8,86	7,33	≥6,5 ve ≤9,5
İletkenlik (20 °C, µS/cm)	Standard Methods	207	226	2500
T°C (180 °C, mg/l)	Standard Methods	141	154	
AKM (105 °C, mg/l)	Standard Methods	6,0	< 5	
Amonyum (mg/l)	Standard Methods/İS 266	< 0,06	< 0,06	0,50
Nitrit (mg/l)	Standard Methods/İS 266	0,004	< 0,006	0,5
Nitrat (mg/l)	İyon Kromatografi	1,85	1,83	50
Toplam Fosfat Fosforu (mg/l)	Spektrofotometrik Metod	0,05	0,02	
Orto-Fosfat Fosforu (mg/l)	Spektrofotometrik Metod	< 0,02	< 0,02	
Sodyum (mg/l)	Standard Methods/İS 266	11,6	11,4	200
Potasyum (mg/l)	Standard Methods	2,6	2,6	
Kalsiyum (mg/l)	Standard Methods/İS 266	19,56	21,76	
Magnezyum (mg/l)	Standard Methods/İS 266	7,12	7,73	
Toplam Sertlik (° F.S.)	Standard Methods/İS 266	7,82	8,62	
Toplam Alkalinite (mg/l CaCO ₃)	Standard Methods	74,0	68,0	
Klorür (mg/l)	Standard Methods	10,6	12,4	250
Sülfat (mg/l)	İyon Kromatografi	11,66	22,05	250
Florür (mg/l)	İyon Kromatografi	0,05	0,07	1,5
Karbonat (mg/l)	Standard Methods	< 10	< 10	
Bikarbonat (mg/l)	Standard Methods	90,28	82,96	
Silisyumdioksit (mg/l)	ICP	2,48	2,20	
Lityum (mg/l)	Alev Fotometrik Metod	< 1	< 1	
Baryum (mg/l)	ICP	0,024	0,023	

PARAMETRELER	ANALİZ METODU	NUMUNE 1	NUMUNE 2	Sağ. Bak. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Değerleri
KOİ (mg/l)	Open Reflux Metodu	< 5	< 5	
BOİ (mg/l)	Standard Methods/TS 266	< 5	< 5	
Oksitlenebilirlik(mg/l O ₂)	TS 266	5,9	2,5	5,0
Kadmiyum (µg/l)	ICP	< 3	< 3	5,0
Siyanür (µg/l)	Standard Methods	< 1	< 1	50
Kobalt (µg/l)	ICP	< 5	< 5	
Nikel (µg/l)	ICP	< 5	< 5	20
Toplam Krom (µg/l)	ICP	12	< 10	50
Krom ⁶⁺ (mg/l)	Standard Methods	< 0,02	< 0,02	
Bakır (mg/l)	ICP	0,052	< 0,01	2,0
Nikelo (mg/l)	ICP	0,030	0,044	
Bor (mg/l)	ICP	0,052	0,039	1,0
Alüminyum (µg/l)	ICP/TS 3662	437	80	200
Demir (µg/l)	ICP	190	18	200
Mangan (µg/l)	ICP	17	< 5	50
Deterjan (MBAS) (mg/l)	Standard Methods	< 0,1	< 0,1	
Civa (µg/l)	AAS	< 1	< 1	1,0
Arsenik (µg/l)	AAS	< 1	< 1	10
Selenyum (µg/l)	AAS	< 1	< 1	10
Antimon (µg/l)	AAS	< 1	< 1	5,0
Kurşun (µg/l)	AAS	< 1	< 1	25
Bromat (µg/l)	İyon Kromatografi	< 10	< 10	25
Toplam Trihalometanlar (µg/l)	Gaz Kromatografi	--	68	150

NOT : Su Analiz Raporu İki (2) Sayfadır.