

7/1262

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

SAYI : B050MAH065000/ 4631
KONU: 7/1262 Yazılı soru önergesi


15.01/2008

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: TBMM Başkanlığının 31/12/2007 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-5510-7/1262-2469-5559 sayılı yazısı.

Ankara Milletvekili Sayın Yılmaz ATEŞ'in 7/1262 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan bilgilere istinaden Ankara Valiliğince gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.



Beşir ATALAY
Bakan

EKİ:2

DAĞITIM :

Gereği :

TBMM Başkanlığına

Bilgi :

Başbakanlığa

SAYI : B054VLK4060700 -13-

23./01/ 2008

KONU : 7/1262 Yazılı Soru Önergesi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İLGİ:09.01.2008 gün ve 587 sayılı yazınız.

Ankara Milletvekili Sayın Yılmaz ATES'in "7/1262 Esas Nolu" yazılı soru önergesinin cevaplandırılması ilgi emirle istenilmektedir.

Konu ile ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünden alınan 22-01-2008 gün ve 84 sayılı yazıda;

1- Aski Genel Müdürlüğünce Ankara'ya verilen içme suyu şebeke bazında 2007 yılı içinde aylık 640 odak noktasında kimyasal analize (klor dahil) ve ayrıca yine noktaların tamamında bakteriyolojik analize tabi tutulduğu, içme suyu arıtma tesislerinde günlük olarak giriş çıkışların deneysel olarak takip edildiği, ayrıca arıtma tesislerine gelen ham su, arıtma çıkışı ve ana kademelerin haftalık periyotlarda hem kimyasal hem bakteriyolojik deneylerle takip edildiği, ASKI Genel Müdürlüğünce bu çalışmaların Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne aylık rapor olarak verildiği, ayrıca ASKI Genel Müdürlüğünün <http://www.aski.gov.tr/> internet adresinde bu değerlerin halkımıza duyurulduğu, halkımızın sonuçları takip edebildiği, vatandaşların şikayetlerinin anında değerlendirildiği,

2- Bu belirtilen sayılar 640 ayrı şebeke odak noktası olup, bu noktaların kimyasal, bakteriyolojik olarak tarandığı, 2008 yılı itibarıyla 640 odak noktasının 660'a çıkarıldığı, ayrıca arıtma ham su girişi ve arıtılmış çıkış değerlerinin tesiste günlük olarak takip edildiği, Kızılırmak suyunun şuanda ham su olduğu, ham su olarak analizlerinin yapıldığı,

3- Yukarıda belirtilen analizlerin suyun hem kimyasal, hem de dezenfeksiyonunu kapsadığı, söz konusu analizlerin ASKI Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında rutin olarak yapılmakta olduğu, laboratuvarlarının deneysel bakımdan yeterli olduğu, belirtildiği,

Ayrıca konu ile ilgili olarak Ankara Sağlık Müdürlüğünden alınan 11.01.2008 gün ve 3220 sayılı yazıda;

1- Yapılan denetim, analiz ve değerlendirme sonucunda, Sağlık Bakanlığı Çevre Sağlığı Daire Başkanı tarafından açıklanan "daha önce çeşmeden su içilmezken" ifadesi ile ilgili olarak herhangi bir bilgi ve bildiri akışı yapılmadığı,

2- Ankara'nın içme suyunun sağlıklı olmadığı yönünde bir tespiti ve buna dayalı olarak açıklamasının bulunulmadığı, Ankaralı vatandaşlara yönelik bir uyarını yapılmadığı, ancak su kesintisi dönemlerinde yapılan uyarıların suyun sağlıksız olmasından değil su kullanımı ve su kirliliğinin önlenmesine yönelik uyarı ve önleyici tedbirler niteliğinde olduğu,

SAYI : B054VLK4060700 -13-

23./01/ 2008

KONU : 7/1262 Yazılı Soru Önergesi

3- Ankara'nın içme suyu şebekesi üzerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Müdürleri tarafından denetim yapıldığı, yapılan denetim ve analizlerin münferit durumlar hariç ilgili mevzuata uygun olduğu, Ankara halkının endişe taşımaması gerektiğinin düşünüldüğü, çünkü vatandaşları endişeye sevk edici bulgunun tespit edilemediği,


4- Şebeke suyunun üzerindeki 640 denetim noktası, mevcut kaynak ve işletme şebekesine göre düzenlendiği, Kızılırmak havzasından gelecek suyun yine aynı şebeke ile dağıtılacağından 640 noktanın değiştirilmesine gerek olmadığı,

5-Şebekeden alınan numunelerin mikrobiyolojik ve kimyasal açıdan iki kategoride kontrol edildiği, mikrobiyoloji kirliliğinin bertarafı, suyun dezanfeksiyonu ile sağlandığı, kimyasal kirlilik parametre kontrolünün ise, çöktürme, ayırıştırma, filtrasyon, seyreltme, zenginleştirme ve giderme gibi yöntemlerle fiziksel ve kimyasal olarak yapıldığı, bu bakımdan içme suyu kalitesinin oluşturulması ve bu kalitenin korunması ile ilgili işlemlerin ham su analiz sonuçlarına göre sadece dezenfeksiyonla sınırlı olmadığı, fiziksel ve kimyasal bir işlemler zinciri şeklinde yürütüldüğü, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerin yukarıda belirtilen laboratuvarlarda yapıldığı,

belirtilmekte olup,yazılann bir örneği ilisikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Ek:2

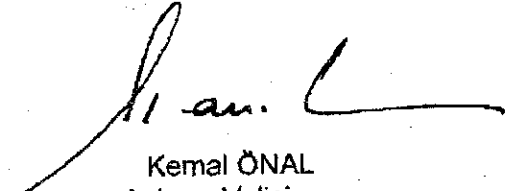
Kemal ÖNAL
Ankara Valisi