

7-583

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.09.0.SGB.0.00.21.610/ 3222
Konu : Balıkesir Milletvekili
Av. Ayşe Nedret AKOVA'nın
Yazılı Soru Önergesi.

SÜRELİ
.../.../2011

15 Kasım 2011

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 21.10.2011 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-25039 sayılı yazınız.

Balıkesir Milletvekili Av. Ayşe Nedret AKOVA' nın, Balıkesir'in Ayvalık İlçesinin Karaayıt köyü sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir şirketin demir cevheri zenginleştirme tesisinin çevreye zarar verdiği konusunda, Bakanlığımıza yöneltilmiş olduğu 7/583 Esas sayılı Yazılı Soru Önergesi incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.
Bilginizi ve gereğini arz ederim.

Erdoğan BAYRAKTAR
Bakan


EK:

Cevap Yazısı (2 Adet - 6 Sayfa)

BALIKESİR MİLLETVEKİLİ
SAYIN AV. AYŞE NEDRET AKOVA'NIN
T.B.M.M. 7/583 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
DAİR SORULAR VE CEVAPLARI


Balıkesir'in Ayvalık İlçesinin Karaayıt köyü sınırları içerisinde faaliyet gösteren Bilfer Madencilik ve Turizm AŞ'nin işlettiği Demir Cevheri Zenginleştirme Tesisinin bölgeye zarar verdiği hakkında şikâyetler gelmektedir. Tesisin bulunduğu bölge Dikili ve Ayvalık arasında geniş kıyı ovasında tarım yapılan alanları sulama amacı ile yapılan Madra barajının orta-uzun mesafeli koruma alanında kalmaktadır. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre içme ve kullanma suyu rezervuarlarının orta mesafeli koruma alanlarında hiçbir sanayi kuruluşuna ve iskâna, tehlikeli atık üreten ve endüstriyel atıksu oluşturan sanayi kuruluşlarına izin verilmemektedir. Madenin pasa dökümleri çevredeki dereler yoluyla Madra Barajına ulaşmaktadır. Bu bağlamda;

- 1- İçme ve kullanma suyu rezervuarlarının koruma mesafesi içerisinde tehlikeli endüstriyel atık üreten bir tesise neden izin verilmektedir?
- 2- Tehlikeli endüstriyel atık üreten 20 yıl süreyle işletilecek bir tesisin, tesis işletme izni kalktıktan sonra, o bölgede tekrar tarım yapmak mümkün olabilecek midir?
- 3- Karaayıt köylülerinin geçim ve sağlıklı yaşam hakları hususunda yaptıkları mücadeleyi engellemek için köyün elektriğinin ve suyunun sık sık kesildiği doğru mudur?
- 4- Cevher zenginleştirme sırasında kullanılan kimyasalın taşınması, depolanması, kullanılması sırasında oluşturacağı atığın uzun dönemde çevreye vereceği zararın analizi yapılmış mıdır?
- 5- Gömeç, Ayvalık, Küçükköy, Altınova ve Dikili halkının uzun dönemde hem sularının hem de topraklarının kirlenmesi karşısında karşılaşılabilecek yaşamsal zararlar nasıl telafi edilecektir?
- 6- Madra Barajının su kalitesi kontrol edilmekte midir? En son yapılan kontrollere göre suyun kalitesi, önceki kontrollere göre hangi düzeydedir?
- 7- Göle giden derelerin koruma bantları alanının, işletilmesi düşünülen maden tesislerinin tehlikeli atıklarından etkilenmesi neden dikkate alınmamaktadır?



CEVAPLAR:

1- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği uyarınca içme ve kullanma suyu rezervuarları etrafında oluşturulan koruma alanları aşağıda grafiksel olarak gösterilmiştir.

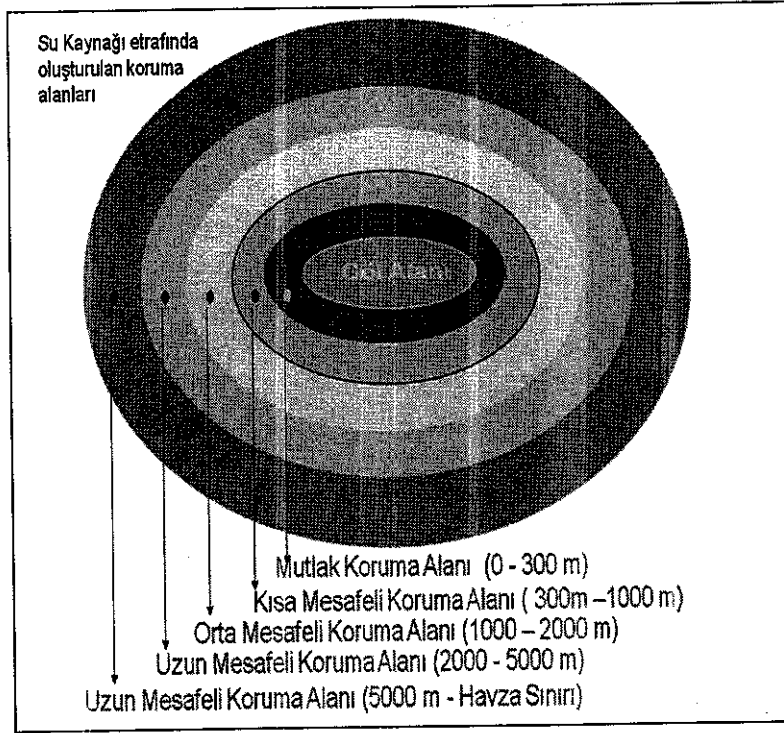

Mutlak, kısa ve orta mesafeli koruma alanlarında madencilik faaliyetlerinin yapılmasına izin verilmemektedir. Bakanlığımızın Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, değerlendirme komisyonu üyesi diğer kurumlarca da yapılan inceleme ve değerlendirmelerde tesisin tüm ünitelerinin madencilik faaliyetleri yapılmasına izin verilen uzun mesafeli koruma alanı içerisinde kaldığı ve tesisin işletilmesinde mevzuat yönünden herhangi bir sakınca olmadığı hususunda görüş birliğine varılmıştır.

ÇED raporu ve rapor içerisindeki haritalara göre de, tesisin tüm üniteleri, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nin 20. maddesinde belirtilen uzun mesafeli koruma alanı içerisinde kalmaktadır.

2- Proje nedeniyle, herhangi bir tarım alanının bozulması söz konusu değildir zira tesis mevcut bir tarım alanına değil mera alanına yapılmıştır. Mera Kanununa göre de; mera alanlarının tahsis amacı değişikliği yapılarak kiralanması gerekmekte olup, proje sona erdikten sonra mera alanın rehabilitasyonu yapılarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede ÇED Raporunda da söz konusu alan için çeşitli önlemler alınacağı ve izleme çalışmaları yapılacağı taahhüt altına alınmıştır. Dolayısıyla alınacak önlemler ile 20 yıl sonra da bölgenin tarım yapmaya elverişli olacağı öngörülmektedir.

3- Köyde yaşandığı iddia edilen elektrik ve su sorunlarının verilen ÇED Olumlu Kararı veya vatandaşlarımızın bu konudaki tavırları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

4- Tesiste zenginleştirme amacıyla kullanılan "Manyetik Ayırma ve Köpüklü Yüzdürme" yöntemi fiziksel bir yöntemdir. Kimyasal tepkime olmadığı için yeni katı ve/veya sıvı bileşik

oluşumu söz konusu değildir. Tesiste kimyasalların kullanıldığı su ise tesis içerisinde devridaim yapmakta olup, alıcı ortama deşarj edilmemektedir. Susuzlaştırma ünitesinden geçen pasa atıklarının suyu 2 tesise geri basılmaktadır. ÇED raporunda pasa atıklarının tehlikeli atık sınıfında olmadığı belirtilmektedir. Bununla birlikte pasa atıkları zemin sızdırmazlığı sağlanan depo alanında muhafaza edilmektedir.

5- Alıcı ortama sıvı ve katı atık deşarjı yapılmayacağını ve tesisten kaynaklanan, tehlikeli atık sınıfında da olmayan pasa atıklarının sızdırmaz depolama alanlarında depolanacağını ÇED raporunda taahhüt eden işletmenin bu yöndeki faaliyetlerinin Bakanlığımızca denetleneceği dikkate alındığında, tesisin Gömeç, Ayvalık, Küçükköy, Altınova ve Dikili halkına olumsuz etkisinin olmayacağı değerlendirilmektedir.

6- Madra Barajının su kalitesi DSİ 25. Bölge Müdürlüğüne geçmiş yıllarda da takip edilmiş ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır.

7- Projenin incelenmesi ve değerlendirilmesinde sadece göle giden dereler değil tüm yeraltı ve yer üstü suları dikkate alınmış olup ÇED Raporunda yeraltı ve yer üstü sularının projeden olumsuz etkilenmemesi için tüm önlemler ve taahhütler alınmıştır.

