



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/54547 GK-54

Sayı : 64272063-610-100319

Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/54547)

GÜNLÜDÜR

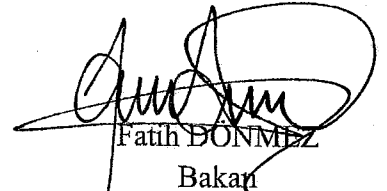
12-01-2022

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 25 /11/2021 tarihli ve E-43452547-120.07-0917848 sayılı yazınız.

Konya Milletvekili Sayın Abdulkadir KARADUMAN' ın tarafıma tevcih ettiği 7-54547 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Fatih DÖNMEZ
Bakan

Ek: 7/54547 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 Sayfa)



**KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ABDULKADİR
KARADUMAN'IN YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN CEVAPLAR**

DÖNEM
27-5

ESAS NO
7-54547

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanun Teklifi ve 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifine yönelik TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki Bakanlığımız ile ilgili görüşmelerin soru cevap bölümünde enerji verimliliğine ilişkin milletvekili tarafından sorulan soruya verdiğim cevap, bir kısım medya tarafından cımbızlanmak suretiyle bağlamından kopartılarak ve çarpıtılarak, *“Biz Bakan’a doğal gaz fiyat artışlarını sorduk, o kombiyi kısın dedi.”* minvalinde servis edilmiştir.

TBMM’nin www5.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2841 internet adresinde yayımlanan tutanaklarda da yer aldığı üzere; 15 Ağustos 2019 tarihli ve 2019/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında kamu binalarında 2023 yılına kadar %15’lik bir tasarruf hedefi belirlendiği vurgulanarak konutlarda da ısıtma ve soğutmada iç ortam ısısının bir derece düşürülmesi veya artırılmasıyla faturalarda bunun %7’lik bir etki oluşturacağı belirtilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan çalışmalarda kış ayları için ideal iç ortam sıcaklığının 18-24 °C arasında olması gerektiği vurgulanmakta olup, dünya genelinde farklı ülkeler de bu aralıkta olacak şekilde standartlar belirlemektedir.

Bakanlığımız tarafından “Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi” yayımlanmış olup, bu rehber gereğince kamu kurumlarında iç ortam sıcaklığının ısıtma sezonunda en fazla 22 °C, soğutma sezonunda ise en az 24 °C olması gerekmektedir. Konutlar için herhangi bir zorunluluk bulunmamakla beraber kamu binaları için önerilen limitlere sadık kalınması istenmektedir.