



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 64272063-610- **386750**
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/36650)

GÜNLÜDÜR
02 Mart 2026

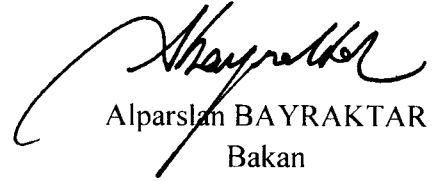
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

7/36650
6K 50

İlgi : 27/11/2025 tarihli ve E-43452547-120.07-1746655 sayılı yazınız.

Denizli Milletvekili Sayın Yasin ÖZTÜRK'ün tarafıma tevcih ettiği 7/36650 esas numaralı yazılı soru önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Alparslan BAYRAKTAR
Bakan

Ek: 7/36650 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 Sayfa)



**DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SAYIN YASİN ÖZTÜRK'ÜN
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLAR**

**DÖNEM
28/4**

**ESAS NO
7/36650**

Yeni gaz açımalarında ve kombi değişimlerinde emniyet kilidinin zorunlu tutulmasının gerekçesi; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 4.4.g maddesi ile Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği'nin 5'inci maddesi kapsamında, iç tesisatların ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunun sağlanmasına yönelik yükümlülüklerden kaynaklanmaktadır.

Bu mevzuat hükümleri çerçevesinde, iç tesisatlarda standartlara uygun olmayan uygulamaların tespiti halinde dağıtım şirketlerine gaz arzını durdurma yetkisi verilmiştir. Ayrıca, TS 7363 standardının 11'inci maddesi uyarınca, dağıtım şirketlerine, mevzuat ve standartlarla çelişmemek kaydıyla, teknolojik gelişmelere ve iyi mühendislik uygulamalarına dayalı ilave emniyet tedbirleri alma imkânı tanınmıştır.

Bu kapsamda; yakıcı cihaz bağlantılarında meydana gelen gevşemeler, standart dışı uygulamalar ve kullanıcı müdahaleleri sonucunda oluşan gaz sızıntılarının ciddi riskler doğurduğu tespit edilmiş; bu risklerin azaltılması amacıyla, ilgili ürün üzerinde saha testleri yapılmış ve GAZBİR-GAZMER Ar-Ge birimi tarafından olumlu teknik raporlar hazırlanmıştır. Bu çerçevede pilot uygulama süreci başlatılarak ürünün saha performansının izlenmesi ve elde edilecek sonuçlara göre standartlara dahil edilmesi yönünde bir süreç işletilmektedir.

Söz konusu uygulamanın tüm dağıtım bölgelerinde değil de, yalnızca belirli illerde zorunlu tutulmasının nedeni; söz konusu ürünlerin sektörde öncelikle pilot bölgelerde uygulanarak saha performanslarının ölçülmesi ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda yaygınlaştırılmasının öngörülmesidir.

2025 yılının ilk 10 ayında Konya, Denizli ve Aydın'da sırasıyla 3.936, 2.831 ve 1.974 adet daire içi gaz kokusu ihbarı alınmış olması bu illerin pilot bölge olarak seçilmesinde etkili olmuştur. Yapılan incelemelerde bu ihbarların yaklaşık %80'inin yakıcı cihaz bağlantı noktalarından kaynaklanan gaz sızıntıları nedeniyle olduğu belirlenmiştir.

Bu veriler doğrultusunda, can ve mal güvenliği açısından riskin daha yüksek olduğu değerlendirilen bu bölgelere öncelik verilmiş; ürünün performansının izlenmesi, montaj süreçlerinin değerlendirilmesi ve uygulama sonuçlarının raporlanması amacıyla pilot uygulama başlatılmıştır.

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 4'üncü ve 37'nci maddelerinde, iç tesisatların müşteri tarafından yaptırıldığı ve mülkiyetinin müşteriye ait olduğu açıkça hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle, iç tesisatta kullanılan tüm malzemelerin bedeli, doğrudan dağıtım şirketleri tarafından değil, müşterilerin anlaşma yaptığı iç tesisat firmaları tarafından hazırlanan tekliflere yansıtılmaktadır. Söz konusu ürün bedeli de bu teklif kalemlerinden biri olarak yer almaktadır.

Öte yandan piyasada rekabetin artırılması yönünde çalışmalar yürütülmekte ve alternatif ürünlerin uygunluk süreçleri incelenerek yerli üretim imkânlarının oluşturulması amacıyla fizibilite çalışmaları yapılmakla birlikte; bu maliyetlerin iç tesisat firmaları ile müşteriler arasında yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde pazarlık yoluyla düşürülmesi de mümkündür.

Uygulamanın temel önceliği, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin artırılması olup, yakıcı cihaz bağlantı noktalarından kaynaklanan gaz sızıntılarının önlenmesine yönelik olarak geliştirilen "soğuk daralan gaz sızdırmazlık kılıfı"nın son dönemde sıklıkla karşılaşılan bu neviden sorunların çözümü noktasında önemli bir mühendislik çözümü olduğu görülmektedir. Bu uygulama TS 7363 standardı kapsamında yürütülen teknik bir çalışmadır.